




ОБЩИНА ИСКЪР, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

5868 гр. Искър, ул. „Г. Димитров“ 38, e-mail: iskar@atlantis.bg, тел.код:06516, тел:24-24, факс:21-96

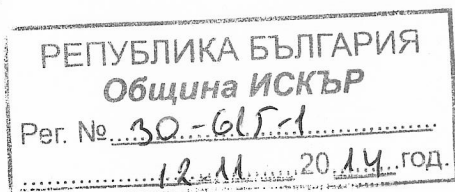

ДО

Заинтересованите лица, желаещи да участват в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на улица „Александър Стамболийски“, гр. Искър“

Във връзка с постъпило запитване относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на улица „Александър Стамболийски“, гр. Искър“, Ви даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: В Техническото предложение – Образец № 16 от документацията, Възложителя Изисква да се представи като Приложение: Техническа последователност на строителните процеси, а т. 7 от Образец № 16 съдържа описание на същата технологична последователност на строителните процеси в подточки 7.1, 7.2 и 7.3.

Моля Възложителя да поясни описанието на Техническа последователност на строителните процеси как трябва да се представи: като Приложение към Образец № 16, като описание в самия образец в подточки 7.1, 7.2 и 7.3 или и на двете места, тъй като съдържанието е едно и също.

ОТГОВОР НА ВЪПРОС № 1: Описанието на технологичната последователност може да се представи като отделно Приложение към Образец № 16 „Техническо предложение“ или чрез описание в самият образец.

ВЪПРОС № 2: В количествено – стойностната сметка - Приложение № 1, строителните отпадъци трябва да бъдат извозени до депо. Моля Възложителя да определи на какво разстояние ще се намира депото.

ОТГОВОР НА ВЪПРОС № 2: Депото ще се намира на разстояние от 2 км.

ВЪПРОС № 3: В техническия инвестиционен проект, който е приложен към документацията за участие няма представен детайл и описание за направа на дъждовна канализация от РР ф200, която трябва да се остойности в количествено – стойностната сметка – Приложение № 1, в сметка 2 „Пътни работи“ т.4 – „Направа дъждовна канализация от РР ф200, включително всички разходи“. Моля, Възложителя да представи детайл.

ОТГОВОР НА ВЪПРОС № 3: Дъждовната канализация ще се изпълни от тръби РР ф200 на дълбочина 1,20 м от кота терен и ще се заусти в откоса на река Писаровска. Тръбите ще се положат върху пясъчна възглавница 0,10 м и засипят с пясък до 0,20 м над темето. Обратен насип от уплътнен трошен камък. Бетоново покритие Б20 - 0,15 м.

ВЪПРОС № 4: В техническия инвестиционен проект, който е приложен към документацията за участие няма представен детайл и описание за направа на единична дъждоприемна шахта, която трябва да се остойности в количествено – стойностната сметка –

Приложение № 1, в сметка 2 „Пътни работи” т.5 – „Направа на единична дъждоприемна шахта, включително всички разходи”. Моля, Възложителя да представи детайл на единична дъждоприемна шахта.

ОТГОВОР НА ВЪПРОС № 4: Предвидени са дъждоприемни шахти от РР – DN400 с чугунена решетка.

С уважение,

инж. ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ
Кмет на община Искър

